LEGENDA

- interruttore di potenza
- commutatore di potenza
- interruttore magnetotermico
- interruttore magnetotermico differenziale
- fusibile
- contattore
- contattore con sganciatore termico
- bobina di contattore
- contatto di teleruttore
- voltmetro
- amperometro
- spia luminosa
- morsetto o morsettiera
- pulsante a funghetto per emergenza

Studio Associato

Ing. ROBERTO RINALDI
Ing. RAOUL BEDIN

Via Bissolati, 15 - 30172 Mestre Venezia
tel. 041/983031 fax 041/957732 e-mail RINBED@iol.it

TITOLO: PROVINCIA LOMBARDO VENETA
ISTITUTO STELLA MARIS
VIA ALBERONI - VENEZIA - ALBERONI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
QUADRO ASCENSORE ANTINCENDIO

Disegnatore: Sara Rinaldi

DATA: 22.10.2003	REV. 04.01.2007		**TAV. 2/2**
ARCHIVIO: ASCENS_V	SCALA		

Schematico vano tipo

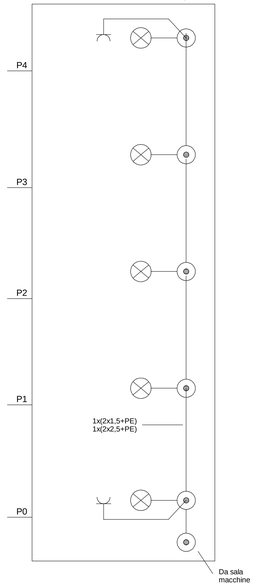

Nota: le prese devono essere monofasi da 16 A di tipo interbloccato e posizionate a 0.5 mt. dal fondo fossa e dalla fine vano

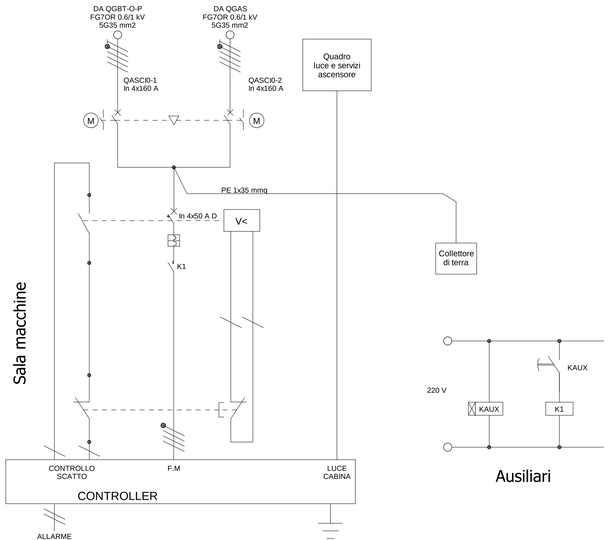

Ausiliari

Linee energia e segnalazioni principali

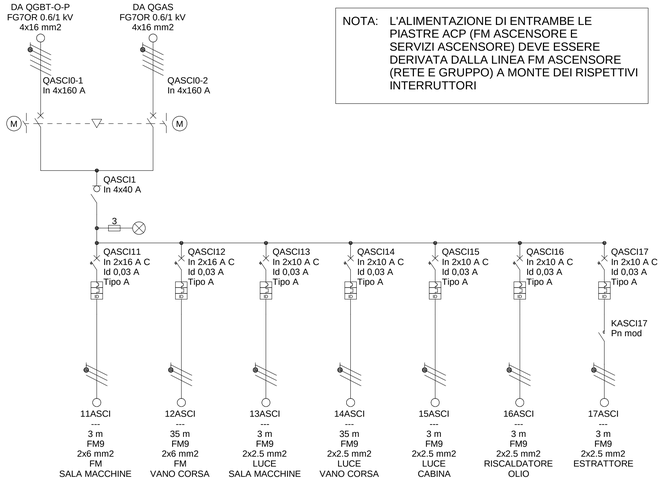

NOTA: L'ALIMENTAZIONE DI ENTRAMBE LE PIASTRE ACP (FM ASCENSORE E SERVIZI ASCENSORE) DEVE ESSERE DERIVATA DALLA LINEA FM ASCENSORE (RETE E GRUPPO) A MONTE DEI RISPETTIVI INTERRUTTORI

QUADRO LUCE E SERVIZI ASCENSORE ANTINCENDIO